



PIANTA CABINA


QUADRO RACK DY3005
Omologato ENEL
a tab.DG 2061-
Edizione 8-2016
completo di Quadro
elettrico servizi
AUX DY3016/3

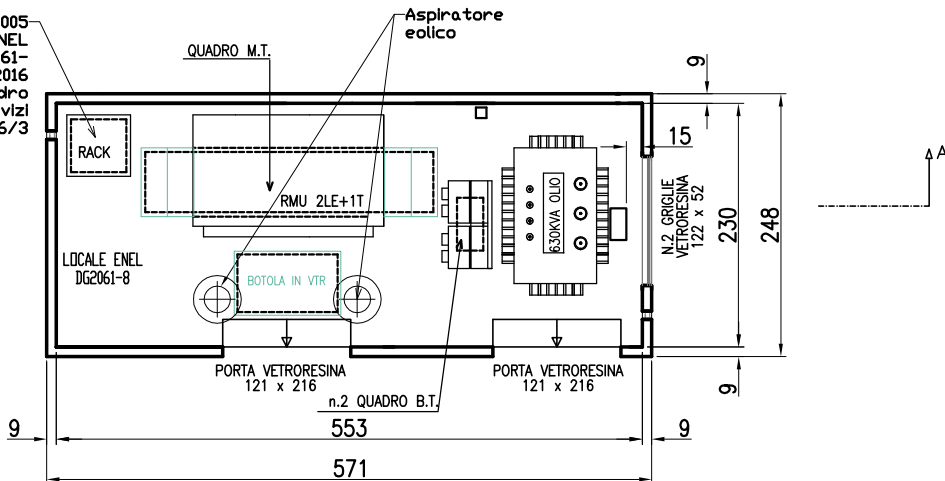

SEZIONE A-A

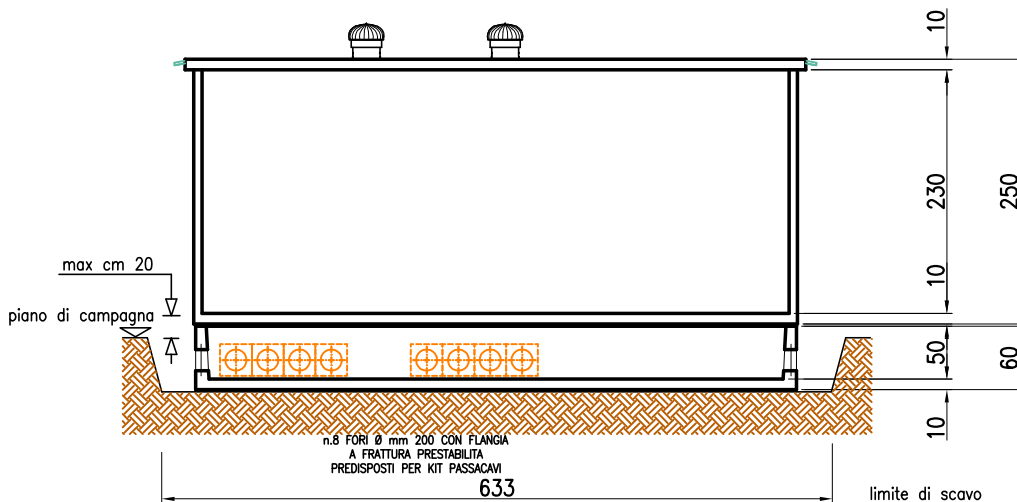


VISTA PRINCIPALE

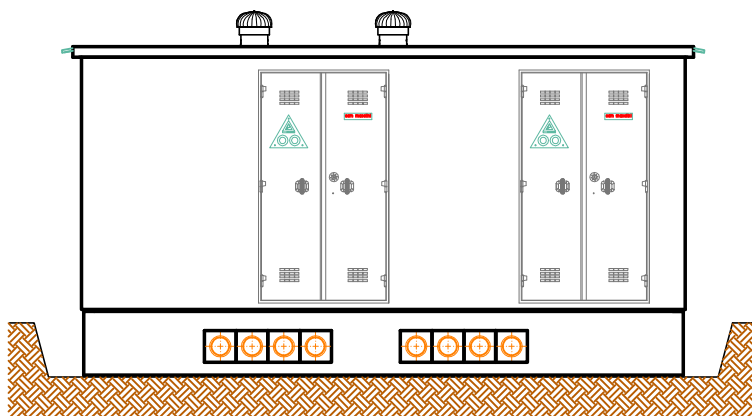

Sistema passacavi per cavi Antenna diam. Ø mm 150 con pressacavo stagno tipo HRD80


LATO SINISTRO

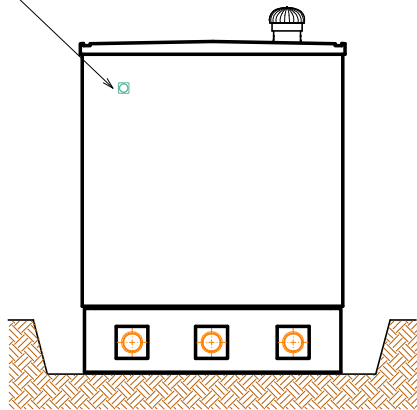

Passante per cavi temporanei Ø cm 8 con dispositivo chiusura e chiave sicurezza

ASPIRATORE EOLICO diam. mm.250 del tipo omologato ENEL tab.DG 2061Edizione 8-2016

LATO DESTRO

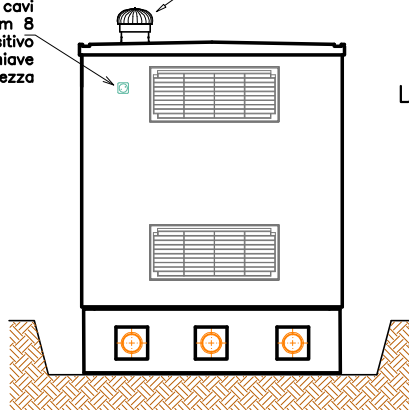

310 limite di scavo